


Экспликация помещений квартир

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения
1	Общая комната с зоной кухни	56.15	
2	Спальня	217.27	
3	Кухня	184.55	
4	Ванная	59.40	
5	Санузел с душевой	19.30	
6	Прихожая	79.46	
7	Встроенный шкаф	5.67	
8	Лоджия	24.12	
10	Санузел	2.20	
Итого		648.12	

Экспликация общедомовых помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения
11	Межквартирный коридор	51.45	
12	Межквартирный коридор	45.24	
13	Тамбур-шлюз 1 типа (лифтовой холл)	9.32	
14	Лестничная клетка №2 (тип Н2)	14.61	
15	Лестничная клетка №1 (тип Н2) с устройством тамбур-шлюза 1 типа с подпором воздуха при пожаре	14.78	
16	Тамбур	4.88	
17	Лифтовой холл (пожаробезопасная зона)	28.54	
Итого		168.82	

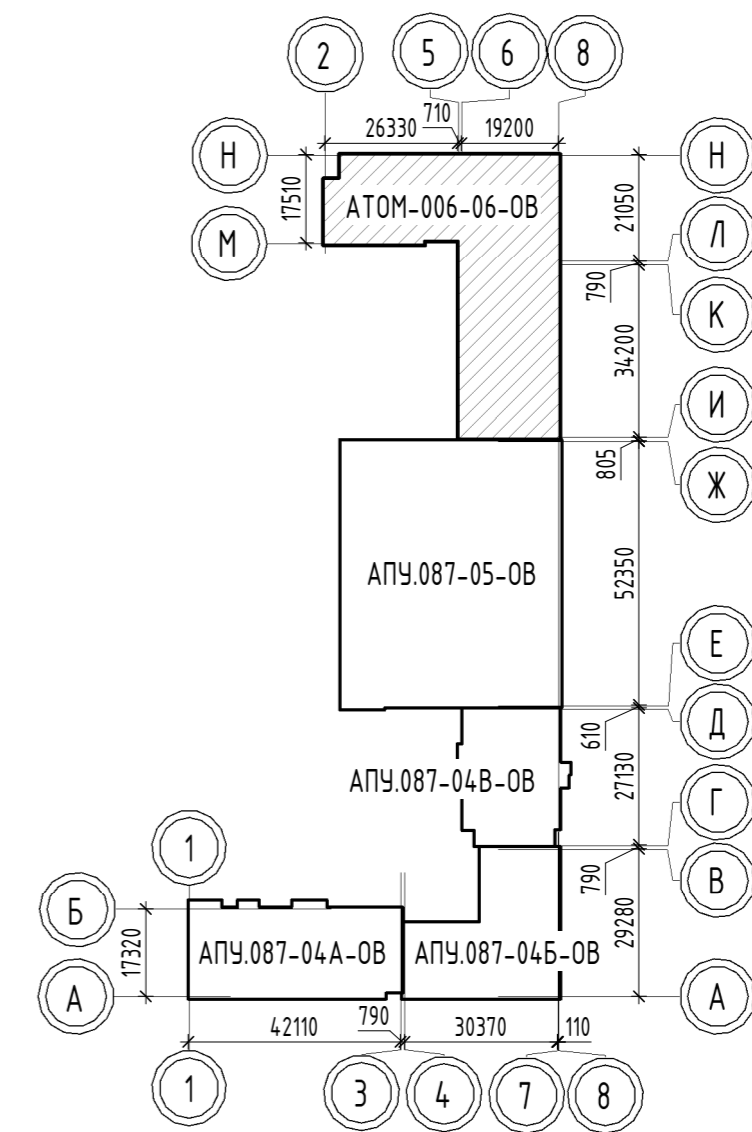

- Примечание:
1. Все подводы к приборам отопления "Royal Thermo" выполняются трубой металлопластиковой "MLC Уролог" диаметром 16x2,0 мм.
 2. Узлы пересечения трубопроводов отопления и водоснабжения см. на схеме лист 36.
 3. Узлы пересечения трубопроводов отопления при поворотах и ответвлениях см. на листе 35.
 4. Все металлопластиковые трубы, проложенные в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры, прокладывать в теплоизоляции Energetex Super Protect, толщиной 9 мм.
 5. Все металлопластиковые трубы, проложенные в пределах квартир, прокладывать в гофротрубе.
 6. Для защиты трубопроводов, проложенных в полу, в дверном проеме (внутриквартирные двери) установить швеллер 8.
 7. Металлопластиковые трубы, проходящие в полу в межквартирном коридоре в районе температурного шва, прокладывать в гильзах из металлических труб длиной 0,5 м.
 8. Вся арматура, установленная в системах отопления смотреть на схемах соответствующих систем.

АТОМ-006-06-0В1					
Жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения в квартале улиц Ползунова - Зяблинская - Дачиловская - Краснофлотцев в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбург. 3 очередь строительства.					
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Инженер	Пашаева	09.22		
Проверил	Инженер	Пашаева	09.22		
Нач. отдела	Инженер	Пашаева	09.22		
Н. контр.	Ташлыков		09.22		
27-этажный жилой дом			Стация	Лист	Листов
Отопление. План 8 этажа			Р	11	
АТОМ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ			Формат		

Составлено: _____
 Проверено: _____
 Дата: _____