

Экспликация помещений квартир 3 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>	Кат. помещения
1	Общая комната с зоной кухни	37.73	
2	Спальня	109.84	
3	Кухня	100.83	
4	Кабинет	3.93	
5	Ванная	31.59	
6	Санузел	3.07	
7	Санузел с душевой	3.57	
8	Прихожая	41.57	
8а	Коридор	3.79	
9	Встроенный шкаф	4.83	
9а	Гардеробная	3.71	
10	Лоджия	15.88	
11	Балкон	2.16	
Итого		362.50	

Экспликация общедомовых помещений 3 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>	Кат. помещения
15	Межквартирный коридор	36.66	
16	Лестничная клетка №1	16.32	
Итого		52.98	

Примечание:

- В квартирах все воздуховоды выполнены из оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020.
- Все воздуховоды, проложенные в межквартирном коридоре до квартир выполнены диаметром 160 мм из цинкованной стали ГОСТ 14918-2020 (класс герметичности "В") с нанесением огнезащитного покрытия EI 30.
- На каждом ответвлении от стояка системы вентиляции к квартире (в межквартирном коридоре) установлены:
  - регулятор постоянного расхода КРРВ-160/100-180;
  - шумоглушитель ГТК-160-600-ОЦ,-Р.Р.

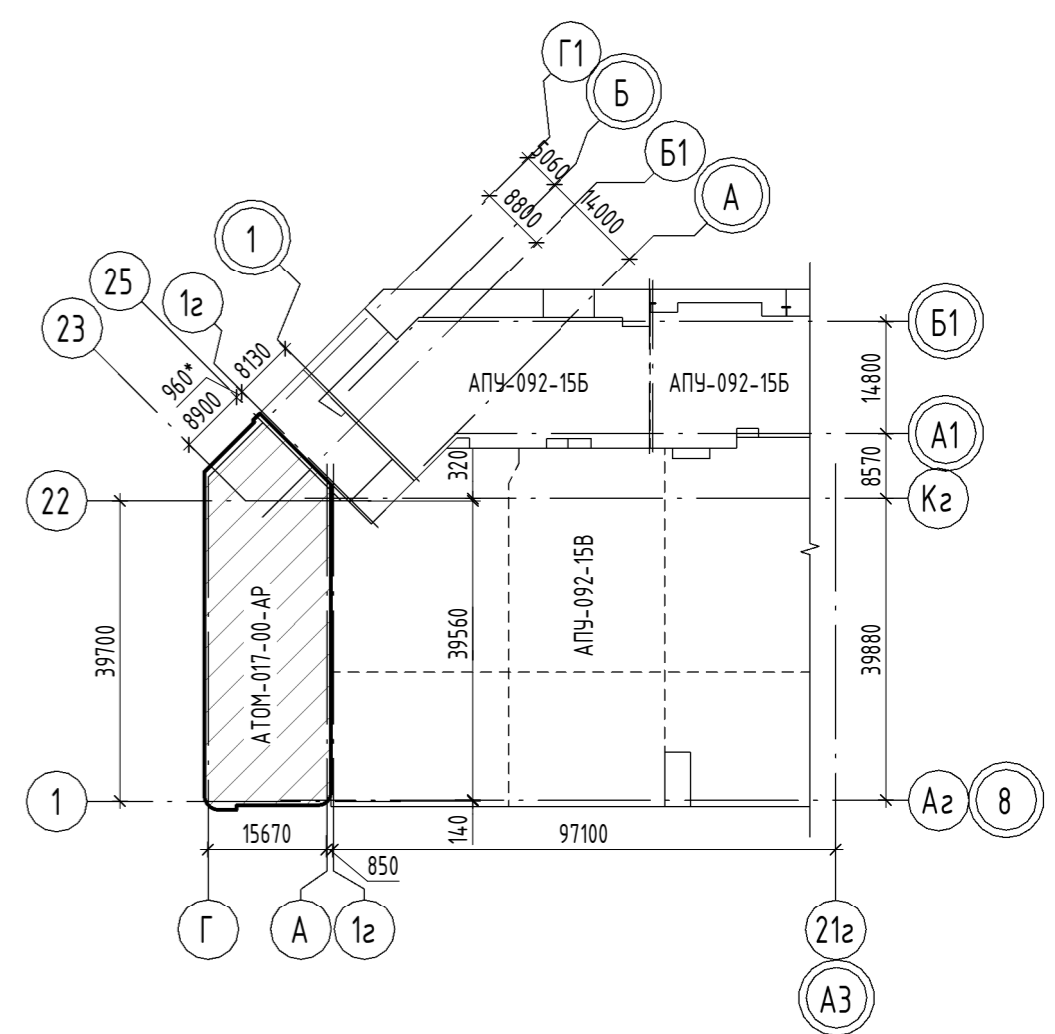

АТОМ-017-15Д-ОВ					
2	1	-	479-23	Рогожина	02.23
1	1	-	479-23	Пашаева	04.23
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.				Рогожина	02.23
Проверил				Пашаева	02.23
Нач. отдела				Пашаева	02.23
Н. контр.				Ташлыков	02.23
Жилой микрорайон в границах улиц Академика Вонсовского-Мухомова-Академика Семихатова-Чкалова г. Екатеринбург. V очередь строительства. VI этап. 4-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения					
4-этажный жилой дом					
План 3 этажа. Вентиляция					
Стация	Лист	Листов			
Р	8				



Инв. № подл.	Лист	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	
				АР	ЭП
Инв. № подл.	Лист	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	
				АР	ЭП
Терновая	Алексеев	02.23	Каткова	Бородина	02.23
ВК	СС	02.23			02.23