


Экспликация помещений квартир

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения
1	Общая комната с зоной кухни	59.33	
2	Спальня	338.03	
3	Кухня	301.37	
4	Ванная	89.01	
5	Санузел с душевой	25.04	
6	Прихожая	118.68	
7	Встроенный шкаф	5.67	
8	Лоджия	48.36	
10	Санузел	2.20	
Итого		987.69	

Экспликация общедомовых помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения
11	Межквартирный коридор	76.57	
12	Межквартирный коридор	53.34	
13	Тамбур-шлюз 1 типа (лифтовой холл)	9.32	
14	Лестничная клетка №2 (Тип Н2)	14.61	
15	Лестничная клетка №1 (Тип Н2) с устройством тамбур-шлюза 1 типа с подпором воздуха при пожаре	14.78	
16	Тамбур	4.88	
17	Лифтовой холл (пожаробезопасная зона)	28.54	
Итого		202.04	

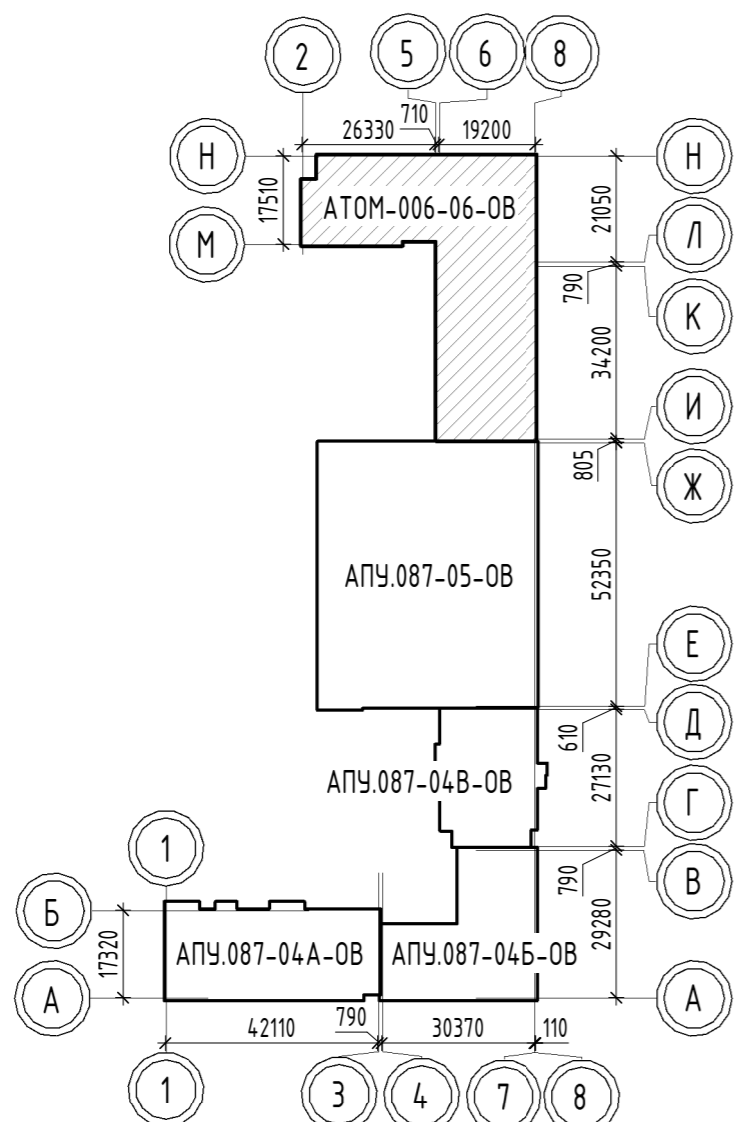

- Примечания:
1. Все подпорки и прибор отопления "Royal Thermo" выполнять трубой металлопластиковой "MLC Уролог" диаметром 16x2,0 мм;
 2. Зоны пересечения трубопроводов отопления и водоснабжения см. на схеме лист 36;
 3. Зоны пересечения трубопроводов отопления при подпорке и ответвлениях см. на листе 35;
 4. Все металлопластиковые трубы, проложенные в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры, прокладывать в теплоизоляции Energetex Super Protect, толщиной 9 мм;
 5. Все металлопластиковые трубы, проложенные в пределах квартиры, прокладывать в гофротрубе;
 6. Для защиты трубопроводов, проложенных в полу, в дверном проеме (выступившие двери) установить швеллер 8;
 7. Металлопластиковые трубы, проходящие в полу в межквартирном коридоре в районе температурного шва, прокладывать в гильзах из металлических труб длиной 0,5 м;
 8. Все арматуры, установленные в системах отопления смотреть на схемах соответствующих систем.

ИЗМ. КОЛ. Лист № док. Подп. Дата				АТОМ-006-06-0В1		
Разработал: Пашаева				Жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения в квартале улиц Ползунова - Зяблинская - Дачиловская - Краснофлотцев в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбург 3 очередь строительства		
Проверил: Пашаева				27-этажный жилой дом		
Нач. отдела: Пашаева				Этаж: Р 6		
Н. контр. Ташлык				Отопление. План 3 этажа		
				ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ АТОМ		

Составлено: _____
 Проверено: _____
 Дата: _____
 Лист: _____