



План 2-го этажа




Таблица назначения систем	
Название системы	Назначение
T11, T21	Подающий и обратный трубопроводы системы отопления жилых помещений (1 зона)
T12, T22	Подающий и обратный трубопроводы системы отопления жилых помещений (2 зона)
T13, T23	Подающий и обратный трубопроводы системы отопления мест общего пользования (1 зона)
T14, T24	Подающий и обратный трубопроводы системы отопления мест общего пользования (2 зона)

Маркировка радиаторов	
Обозначение на чертеже	Наименование радиатора
	- Тип прибора - Высота прибора - Длина прибора - Стальной панельный радиатор EVRA Ventil Compact(или аналог) с нижним подключением - Значение преднастройки термостатического клапана
КСК20-1,835К	Конвектор стальной настенный с боковым подключением Сантехпром Авто


Узел подключения радиаторов в тамбуре МОП на 1-м этаже

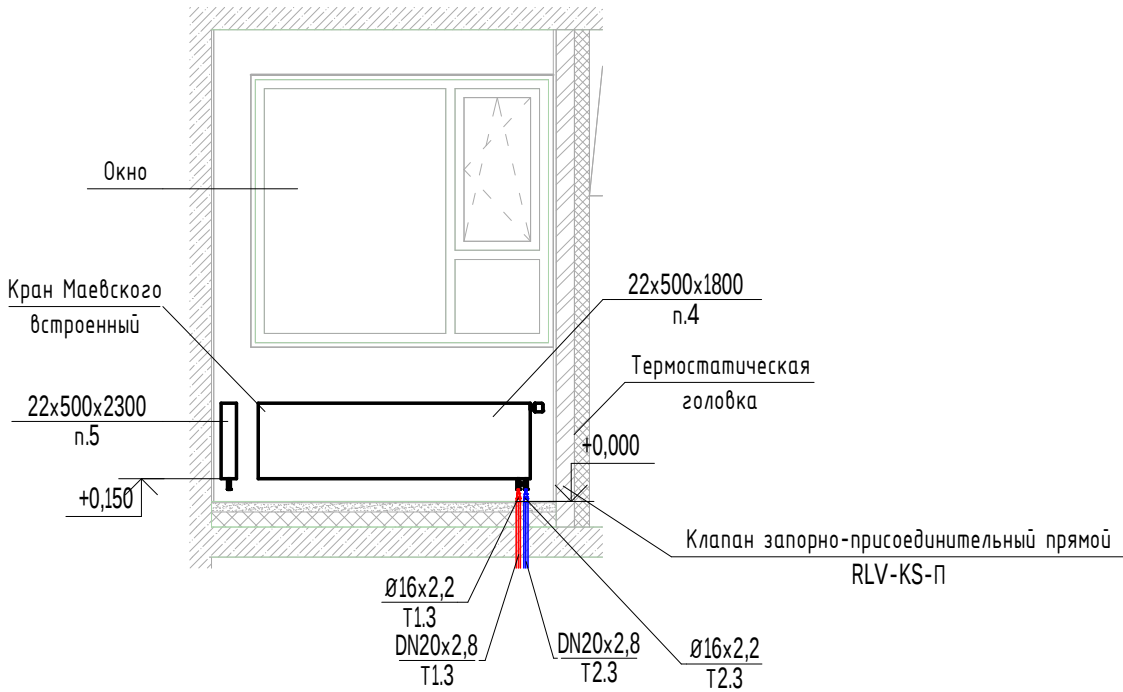

Узел подключения конвекторов в ЛХ на 1-м этаже

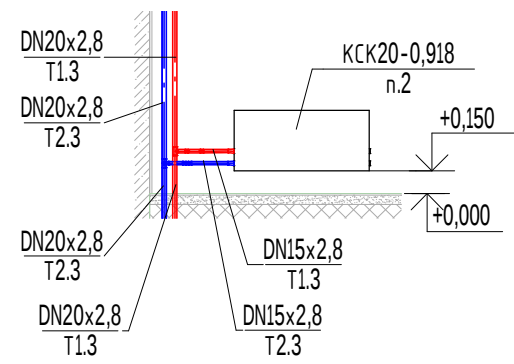

Узел подключения конвектора в ЛК на 11-м этаже

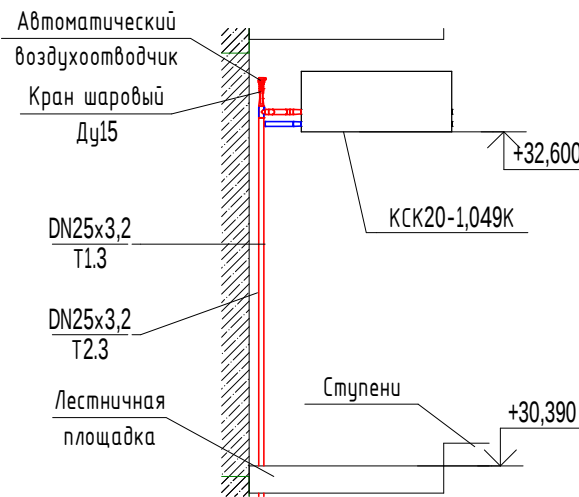

- Примечания:
- Все отметки и привязки уточнить при монтаже;
 - Трубопроводы в квартирах проложены в конструкции пола в защитной гофре;
 - Трубопроводы в общем коридоре прокладываются в конструкции пола в теплоизоляции из вспененного полиэтилена Порилекс НПЗ Т толщ. 6 мм;
 - Стальные трубопроводы в составе коллекторов учета изолировать теплоизоляцией Порилекс НПЗ Т 13 мм;
 - Трубопроводы, проходящие под дверями, прокладываются в гильзах.
 - Приборы отопления в лестничной клетке устанавливаются до 11 этажа включительно.

048/4-10.22-00-0B1					
Комплексная застройка в квартале улиц Фрунзе – Белинского – Щорса – Степана Разина, в Ленинском районе г. Екатеринбурга. Этапы №1,2, 1,3, 1,4. Этап №1,2. Односекционный жилой дом.					
Отопление				Стadia	Лист
				Р	4
План 2-го этажа. Узел 7-9.				ИНПАД проектирование, обследование зданий, навесные фасады	